


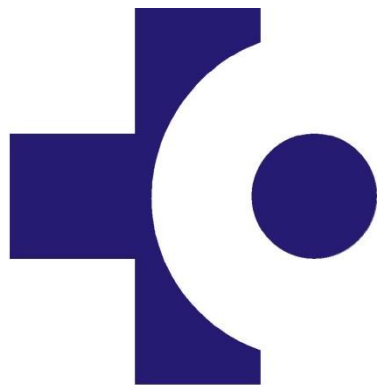

Osakidetza

Aplikazioa: Osabide Global (B40)
Bertsioaren edukiaren dibulgazioa: V3.5.3

Data: 10/07/2026

**Informatikako eta
Informazio-sistemak**

Aplikazioen Garapena eta Mantentzea

Aurkibidea

1	PANEL CLÍNICO	4
1.1	VALORACIONES RADIOLOGÍA.....	4
1.1.1	Mostrar valores de peso y laboratorio en pantalla valoraciones de radiología (PPM 81553) ...	4
1.2	GIP – Programa Cribado Cáncer de Cérvix: modificaciones en la ventana de kits de autotoma	4
2	CENSOS.....	5
2.1	CONSULTAS EXTERNAS.....	5
2.1.1	Filtro en el censo para ver sólo los pacientes con campanita (PPM 79756)	5
2.1.2	Búsqueda de pacientes (PPM 78947)	6
2.2	URGENCIAS.....	7
2.2.1	Modificación Hoja de Parte de Traslado a Mortuorio (PPM 78694)	7
2.2.2	Añadir CIC en el Volante de Traslado a pruebas (PPM 79052)	8
3	VISTA DEL PACIENTE.....	9
3.1	PLUGIN PLAN INDIVIDUALIZADO	9
3.1.1	Incorporar Planes compartidos en el gadget Plan individualizado (PPM 81212)	9
3.2	PLUGIN GESTOR DE INFORMES.....	9
3.2.1	Mantener el formato de los preredactados en informe final (PPM 80205)	9
3.3	PLUGIN EVOLUTIVOS PACIENTE	9
3.3.1	Itzulbide: Revisar la traducción (PPM 81729)	9
3.4	PLUGIN FORMULARIOS.....	11
3.4.1	Vacunación (Versión 3.5.1)	11
3.4.2	Vacunación código NTIN y Traza (Versión 3.5.2)	14
3.5	PLUGIN VISOR VARIABLES CLÍNICAS	15
3.5.1	Añadir selector del contexto en la selección de RICs (OSAKICROSS-1664) (Versión 3.5.2)	15
4	OTROS	16
5	BUG.....	16
5.1	Acceso Osanaia desde Vista Paciente en Hospital de Día. (PPM 82496).....	16
5.2	Censo Bloque Quirúrgico - Nombre de los médicos. (PPM 82564)	16
5.3	Petición de pruebas desde una guía - Petición vacía (PPM 82481)	17
5.4	Volante de solicitud de transfusión sin código de barras (PPM 82618)	17
5.5	Plugin de alertas y alergias (PPM 82696).....	17
5.6	Plugin Pruebas Anatomía Patológica - Carga y reimpresión de volantes desde pruebas bajo gadget (PPM 82689).....	17
5.7	Plugin Últimas Actividades – Mostrar mensaje de error cuando no se puede recuperar un informe de RX o de Imágenes clínicas (PPM 82463).....	17
5.8	Error en la Apertura de la vista Paciente desde el Censo de Valoración de peticiones (PPM 82827)	17
5.9	Correcta visualización del campo teléfono en el informe planificación del día en hospital a domicilio (PPM 82986).....	17
5.10	No se pueden copiar los informes de analíticas en el informe de alta (PPM 83073)	

(Versión 3.5.1)	18
5.11 Lectura de un Código Datamatrix con fecha incorrecta (PPM 83080) (Versión 3.5.2)	18
5.12 Errores al pegar en el gestor de informes texto copiado de otros informes (PPM 83112) (Versión 3.5.2)	18
5.13 Controlar en Citar consulta No Presencial que solo cite una vez (PPM 83096) (Versión 3.5.2)	18
5.14 Lectura de un Código Datamatrix sin caracter delimitador (Versión 3.5.3)	18


	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

1 PANEL KLINIKOA

1.1 ERRADIOLOGIAKO BALORAZIOAK

1.1.1 Erakutsi pisuaren eta laborategiaren balioak erradiologia-balorazioen pantailan (PPM 81553)

Erradiologiako balorazioen pantailaren goialdean, eskuinean, "Pisua" eta "Laborategia" ikonoak gehitzen dira.

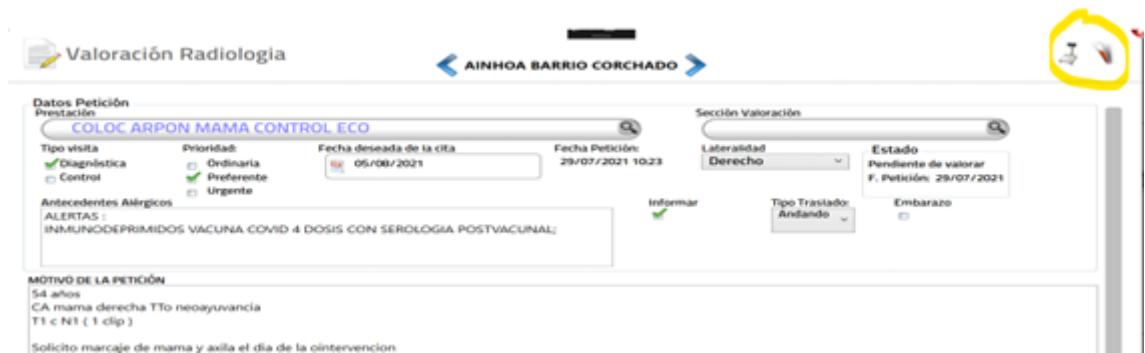

Kurtsorea ikono bakoitzaren gainean jartzean, pazientearen pisua agertuko da, eta laborategiaren kasuan, proba hauen balioa:

- 209 LBi-Kreatinina
- 2584 Srm-Filtrazio glomerularreko tasa (CKD-EPI)
- 2449 Odola-Hemoglobina
- 2574 Pla-Protrónbinako denbora (indizea) (%)
- 2444 Pla-INR (Nazioarteko Ratio Normalizatua)
- 2457 Odola-Plaketak
- 192 Srm-Potasioa

1.2 GIP – Umetoki-lepoko minbizia bahetzeko programa: aldaketak autotoma kiten leihoan

Autohartualdi-kiten leihoa aldatu da, eta umetoki-lepoko minbiziaren programa kudeatzeko leihotik sartzen da bertara, IKK bakoitzaren ondoan ikonoa gehitzeko: 

	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

Gestión Integral de Programas: KITS AUTOTOMA

CIC	Estado	Fecha Envío Desde	Fecha Envío Hasta	
	Todos	04/01/2026	04/06/2026	

CIC	Código de Kit	Estado	Envío	Entrada Ls	Procesado	Reenviar Kit	Cancelación	Motivo
1025183	17803297046496928092	Enviado	01/06/2026	01/01/0001	01/01/000		01/01/000	
1240413	17804001477012287243	Enviado	02/06/2026	01/01/0001	01/01/000		01/01/000	
2616716	17804016381226504167	Cancelado	02/06/2026	01/01/0001	01/01/000		02/06/202	CANCELACION DE A
11951929	17804738783049297623	Cancelado	03/06/2026	01/01/0001	01/01/000		03/06/202	CANCELACION DE A

Ikono berri horren gainean klikatzean, sistemak IKZ horretako programa-kudeatzaile integralaren zereginen leihoa irekiko du:

Gestión Integral de Programas: TAREAS MARIA TRINIDAD GIMÉNEZ LIJO

Por	Nombre Programa	SubProgramas
Mis Roles	Todos	Todos

Estado Tarea	Fecha Desde	Fecha Hasta
Todos	05/04/2020	04/06/2026

Tarea	Estado	Prevista	Realizada	Cumplir/ Incumplir	Rol	SubPrograma	Acciones
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix	Completada	02/06/2026	02/06/2026			CRIBADO CERVIX	
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix por Autotoma	Cancelada	04/12/2025	02/06/2026			CRIBADO CERVIX	
C. Visual. Rdo Muy Bajo Riesgo	Completada	14/12/2020	15/12/2020			CRIBADO CERVIX	
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix	Completada	09/12/2020	09/12/2020			CRIBADO CERVIX	

Kit-leihoan, halaber, ezerezte-arrazoien konboaren karga aldatu da, umetoki-lepoko minbiziaren programari lotutako ezerezte-arrazoia bakarrik kargatzeko.

2 ERROLDAK

2.1 KANPOKO KONTSULTAK

2.1.1 Iragazkia erroldan, kanpaitxoan duten pazienteak soilik ikusteko (PPM 79756)

Kanpo-kontsulten erroldaren pantailan, "Markaketa gelan" iragazkia zentroarentzat aktibatuta dagoen ala ez ikusiko da.

Iragazki honek eremu gehigarri baten arabera iragazteko aukera ematen du: kanpaitxoan

12 de marzo de 2026

0 0 0 0

Pendientes: No prevista Insistenc: Totales

Sección: CARDIOLOGÍA GENERAL

Profesional:

Agenda:

Ordenado por Hora de la Cita Ordenado por Apellido


Pendientes de contactar:

Marcaje en sala:

"Markaketa gelan" desaktibatuta dagoenean, errolda orain arte bezala

	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

bistaratuko da, gainerako eremuetatik iragaziz:

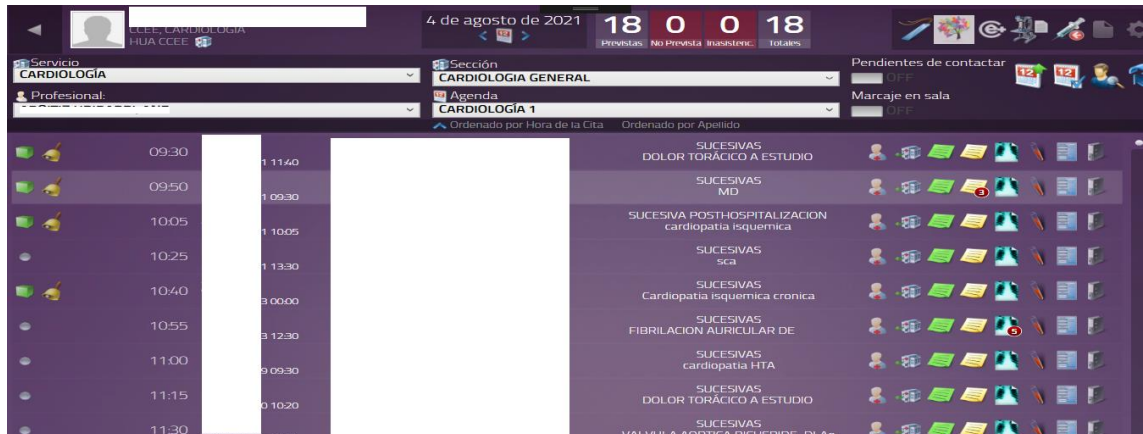

"Markaketa gelan" aktibatzen bada, errolda bistaratzen da, kanpaitxoan duten pazienteen arabera iragaziz:




"Markaketa gelan" aktibatuta ez duten zentroek pantaila orain arte bezala bistaratzen jarraituko dute, iragazkia aktibatzeko aukerarik gabe:



2.1.2 Pazienteak bilatzea (PPM 78947)

Pazienteak bilatzeko leihoaren iragazkian, Historia osasun-identifikaziorako txartelaren arabera (OTI) eremua aldatzen da; nahitaezkoa da gutxienez OTI, NAN, IKK edo lehen abizenaren arabera bilatzea.

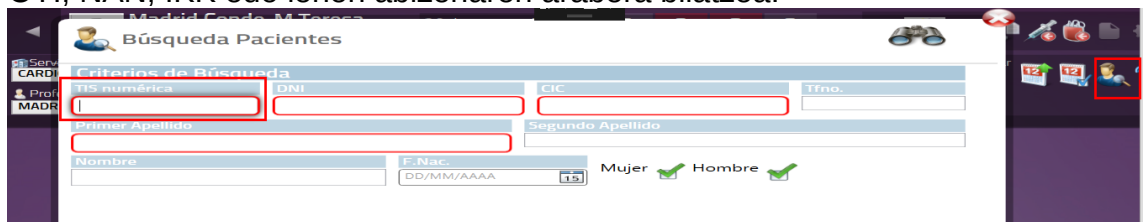

Gutxienez OTI, NAN, IKK edo lehen abizenagatik bilatu ezean, mezu hau agertuko da:

 Osakidetza	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	



Búsqueda Pacientes

Debe introducir al menos el TIS, DNI, CIC o el primer apellido del paciente.

 **Aceptar**

2.2 LARRIALDIAK

2.2.1 Hiletatokirako Lekualdatzearen Parte Orriaren aldaketa (PPM 78694)

"Lekualdaketa-parte" txostenean eremu berriak gehitzen dira:

 Osakidetza Donostia Unibertsitate Ospitalea Hospital Universitario Donostia PARTE DE TRASLADO	Nº.Historia	Episodio	Fecha Ingreso	CIC
	99	42007796	10/09/2024 13:39:00	3506773
	Nombre y Apellidos			
	PRUEBA PACIENTE PRUEBA PACIENTE PRUEBA			
	F.Nacimiento		Servicio	
	01/07/1954 0:0		URGENCIAS	

ENVIO A Mortuorio el (1)..... de..... de.....

NOTA: Si es feto o miembro adjuntese certificado.

Con el Celador D. _____

Con el Celador D. _____

(2)

(1) { cadáver
feto
miembro

(2) { Si es feto
póngase el nombre
de la madre

a las horas

del de de.....

Conducción (a funeraria):

☐ Sí

☐ No (Especificar causa)


☐ Judicial
☐ Paciente (o familia) extranjero
☐ Problema social
☐ Autopsia clínica
☐ Otras

La Supervisora o Enfermera encargada	Firma	Fecha
Aguillo Garcia, Arantza		10/09/2024
		Hora 13:46:34

 Osakidetza	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

2.2.2 IKZ gehitzea Probetara Lekualdatzeko Bolantean (PPM 79052)


Larrialdietako erroldatik, pazientearen atalera sartzen garenean

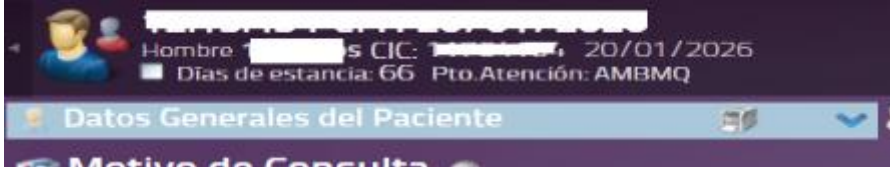

Hombre 1 [redacted] s CIC: [redacted] 20/01/2026
Días de estancia: 66 Pto.Atención: AMBMQ

Datos Generales del Paciente

Pacientearen Datu Orokorretan, Probetara Lekuañdatu marka daiteke:

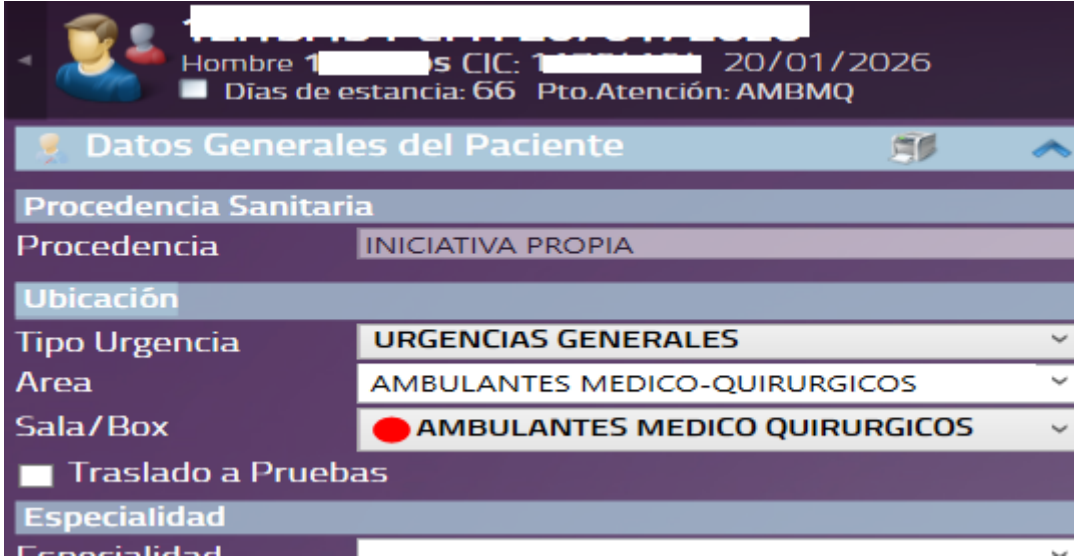

Hombre 1 [redacted] s CIC: 1 [redacted] 20/01/2026
Días de estancia: 66 Pto.Atención: AMBMQ

Datos Generales del Paciente

Procedencia Sanitaria

Procedencia INICIATIVA PROPIA

Ubicación

Tipo Urgencia **URGENCIAS GENERALES**

Area AMBULANTES MEDICO-QUIRURGICOS


Sala/Box **AMBULANTES MEDICO QUIRURGICOS**

☐ Traslado a Pruebas

Especialidad

Horrek zeladoreen lekualdatzeko pantailara eramango gaitu

Traslados Celadores

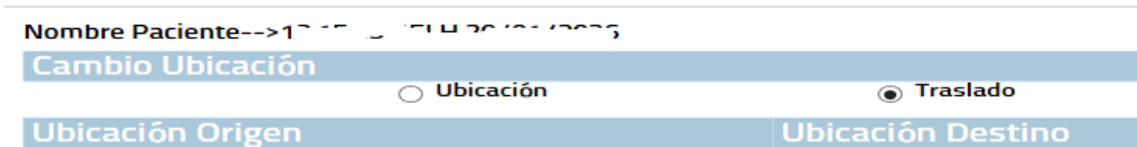

Nombre Paciente-->12345 20/01/2026

Cambio Ubicación

☐ Ubicación ☒ Traslado

Ubicación Origen **Ubicación Destino**

eta grabatzean, Probetara Lekualdatzeko Bolantea inprimatuko da. Bolante honetan, Historia-zenbakia eremua ezabatu da, eta horren ordez, IKZ hau bistaratzen da:

 TXAGORRITXU OSPITALEA HOSPITAL TXAGORRITXU	Izen-abizenak / Nombre y apellidos: 12345678901234567890	
	Sexua / Sexo: HOMBRE	Adina / Edad: 120 AÑOS
SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO	IKK / CIC: 123456789	
	Zerbitzua / Servicio: URGENCIAS GENERALES	Episodio /Episodio 2026000

SERVICIO DE URGENCIAS

3 PAZIENTEAREN IKUSPEGIA

3.1 BANAKAKO PLANAREN PLUGINA

3.1.1 *Plan individualizatuen Gadgetean (PPM 81212) partekatutako planak txertatzea*

Ikono berri bat gehitu da Banakako Plana pluginean, "Partekatutako planak" motako txostenen kudeatzailerara sartzeko.



Búsqueda de informes del catálogo

AREA: Hospitalización

Tipo informe: Planes compartidos | Servicio: ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Sección: TODOS

Idioma: Español | OS: OSÍ ARABA | Centro: TXAGORRITXU H.

Descripción:

Nombre	Descripción	Tipo informe	Idioma	Ámbito
★ Ambulancias de Emergencias Prueba	Ambulancias de Emergencias Prueba	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ PRUEBA Planes Compartidos con FB (tai)	Desc.PRUEBA Planes Compartidos con FB (tai)	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ PC con FB	PC con FB	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ PC-FB	PC-FB	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ Plan compartido PARTO	Plan compartido PARTO	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ Planes compartido con FB	Planes compartido con FB	Planes compartidos	Español	Corporativ
★ Plantilla prueba de planes compartido con FB	Plantilla prueba de planes compartido con FB	Planes compartidos	Español	Corporativ

3.2 TXOSTEN-KUDEATZAILEAREN PLUGINA

3.2.1 Aurreko txostenen formatua mantentzea (PPM 80205)

Zuzenketa egin da, txostenei aurrebilketa bat gehitzean, bai Aurreerredaktatuen pluginetik arrastatuz, bai Inkrustar-> Aurreeredatzana menutik txertatuz edo arrastatuz, aurreerredaktatzearen formatuari eusteko.

3.3 PAZIENTEAREN EBOLUZIO-PLUGINA

3.3.1 *ITZULBIDE Itzulpena berrikustea (PPM 81729)*

Funtzionalitate berri bat sartu da, itzulpenak berrikusteko aukera ematen duena, testuinguru-menutik "Itzultzaile ebolutiboa" aukerara sartzean. Bertan, "Itzultzailearen berrikuspina" botoia agertuko da. Leiho bat agertuko da, eta bertan testua sar daiteke, bilakaeraren itzulpena berrikusteko.



Traducción automática no revisada

Revisar la Traducción

28 agosto 2019, miércoles



Administrador

Tranquila durante la noche. Sin presencia de DPS.

2:07:14

Leiho horretatik, egindako berrikuspena gordetzen da.

 Osakidetza	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

3.4 FORMULARIOEN PLUGINA

3.4.1 Txertaketa (3.5.1 bertsioa)

DataMatrix kode bat irakurri ahal izateko, irakurgailu bat eduki behar da irakurtzeko gaituta.

Honeywell irakurle HF680 modeloa gai da irakurketa hori egiteko.




DataMatrix kodeak itxura hau du:



Barra-kode tradizionalak ez dute balio. Barra bertikalak dituzten barra-kode bat irakurtzen badu sistemak, ezin du informazioa lortu, eta mezu hau agertuko da: «Kodearen zati bat irakurri da, baina osatu gabe. Berrikusi ». Barra-kode horrek dakarren informazioak ez dituelako beharrezko datuak.

Irekiko den pantailaren goialdean, eskuinean, barra-kode irakurgailu baten irudi bat agertuko da:



Formularios



Bertan sakatuz gero, leiho bat irekiko da



Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad		
Lote		
Código Nacional		

Borrar datos

Leihoa irekitzen denean, atzeko pantailan, irudia aldatu eta barra-kode bat agertuko da:



Irekiko den pantailan, "Datamatrix kodearen irakurketa", txertoetan dagoen Datamatrix kodea irakur daiteke. Kodea aztertu eta pantailan ikusten diren eremuetan banatzen da.

Paper-euskarri baten irudia alboan duten eremuak arbelean kopia daitezke, beste edozein pantailan itsatsi ahal izateko.



arbelean kopiatu daitezke, beste edozein pantailatan itsasteko. Kopia daitezkeen datuak badaude, paper-euskarriaren irudian klik egitean datuak arbelean kopiatu direla jakinaraziko zaizu:
Kopiatzeko informaziorik ez badago, hori ere jakinaraziko zaizu:

Kopia eremuan bertan egin behar da.

Kopiatutako elementuak itsasteko beste pantaila batera joatean, baliteke "Datamatrix kodearen irakurketa" pantaila ezkutuan geratzea. Ezkutuan ez badago, datu gehiago kopiatzeko erabil dezakezu. Ezkutatuta badago, hura berreskuratzeke, lehen adierazitako barra-kodearen irudia sakatu beharko duzu:




Horrela, aurretik lantzen ari zinen datuak bistaratuko ditu pantailan.

Kodea irakurtzean hainbat egoera gerta daitezke:

	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

Txertoa iraungita egotea. Kasu horretan, iraungitze-data gorriz bistaratzen da, eta kopiatzeko marrazki guztiak desagertzen dira:

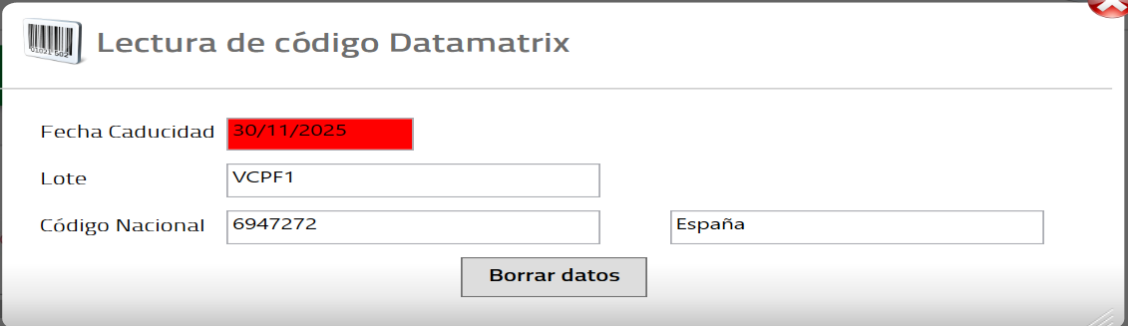

Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad: 30/11/2025


Lote: VCPF1

Código Nacional: 6947272 España

Borrar datos

Irakurritako kodean eremuren bat faltan egotea. Kasu horretan, falta den informazioa horiz markatuta agertzen da; eskuragarri dagoena, aldiz, atzealde zuria dauka:

Aurreko bien konbinazio bat egon daiteke: iraungitako data eta informazio osatugabea:

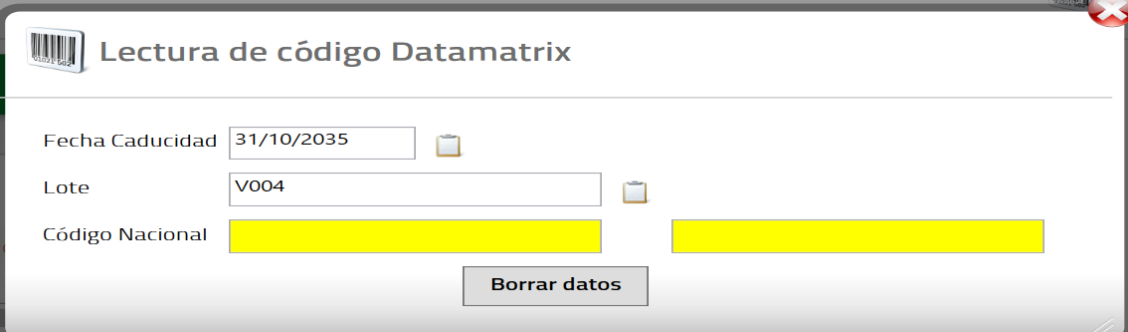


Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad: 31/10/2035

Lote: V004

Código Nacional: [Redacted]

Borrar datos

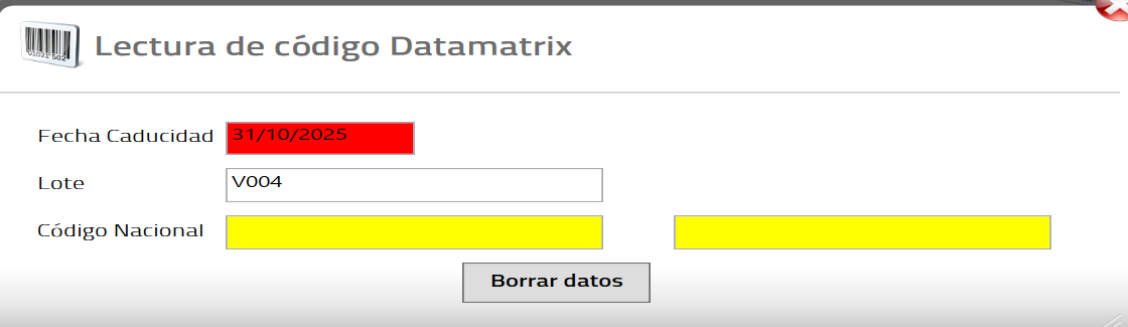

Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad: 31/10/2025

Lote: V004

Código Nacional: [Redacted]


Borrar datos

Baliteke informazio guztia eskuragarri egotea; kasu horretan, eremu guztien atzealdea zuriz agertuko da:

	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

Kode Nazionalaren kasuan, kodea ez bada Espainiakoa, txertoaren kodea bistaratuko da, baina horiz, Espainiako Kode Nazionala duten txertoetatik bereizteko.

Barra-kodea irakurtzean espero ez den zerbait antzematen bada, edo irakurketa-akatsen bat gertatzen bada, abisu-mezu bat agertuko da:

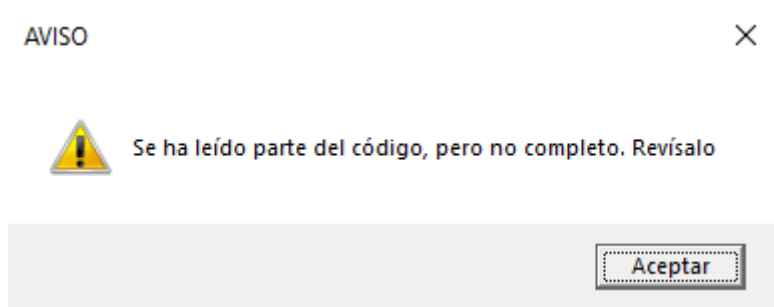

Hori gertatzen bada, baliteke eremu bat edo guztiak hutsik egotea (horiz). Pantailan bistaratzen den informazioa txertoaren ontzian agertzen denarekin berrikusi beharko da.

Kodeak segituan irakurri daitezke, eta, hala eginez gero, informazioa eguneratuko da pantailan. Hala ere, pantailako datuak ezabatzeko botoi bat dago, irakurketa berri bat hutsetik egin nahi izanez gero bistaratutako informazioa ezabatzeko. Gainera, leihoa itxi dezakezu; kasu horretan, bisorean agertuko den marrazkia barra-kode irakurgailu bat izango da berriro ere, eta leihoa berriz ireki ahalko duzu.

DataMatrix kodearen irakurketak ez badira bistaratzen pantailan, kontrola berreskura dezakezu "Ezabatu datuak" botoia erabiliz. Gauza bera egin dezakezu, halaber, saguarekin irakurketa-pantailan sakatuz.

3.4.2 NTIN eta Traza kodeko txertaketa (3.5.2 bertsioa)

Irakurleari buruzko informazioa eta irakurri beharreko barra-kodea (aurreko atalean adierazitakoa) kontuan hartzea.

DataMatrix kodea irakurtzean, beste kodifikazio bat (NTIN) duten kodeen irakurketa gehitzen da bertsio honetan.

Aplikazioaren funtzionamenduari ez zaio eragiten; besterik gabe, DataMatrix kodea desberdina dela detektatzen du, eta informazioa beste kode batzuetan ez bezala ateratzen du.


	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

Barra-kodearen irakurgailua ondo konfiguratuta ez badago, baliteke irakurtzen duen informazioa zuzena ez izatea. Aplikazioak mezu hau ematen du: Kodearen zati bat irakurri da, baina ez dago osorik. Berrikusi ".

3.5 ALDAGAI KLINIKOEN BISOREAREN PLUGINA

3.5.1 Testuinguruaren hautagailua gehitzea RICen hautaketan (OSAKICROSS-1664) (3.5.2 bertsioa)

Testuinguru-hautagailu bat sartu da RICak hautatzeko pantailan, testuinguru globalaren (lehenetsitako balioa) eta haurdunaldi-testuinguruaren artean aukeratu beharrekoa, sarean zabaltzen ari den haurdunaldi-kartilla berrirako definitutako aldagai klinikoak sartu ahal izateko.

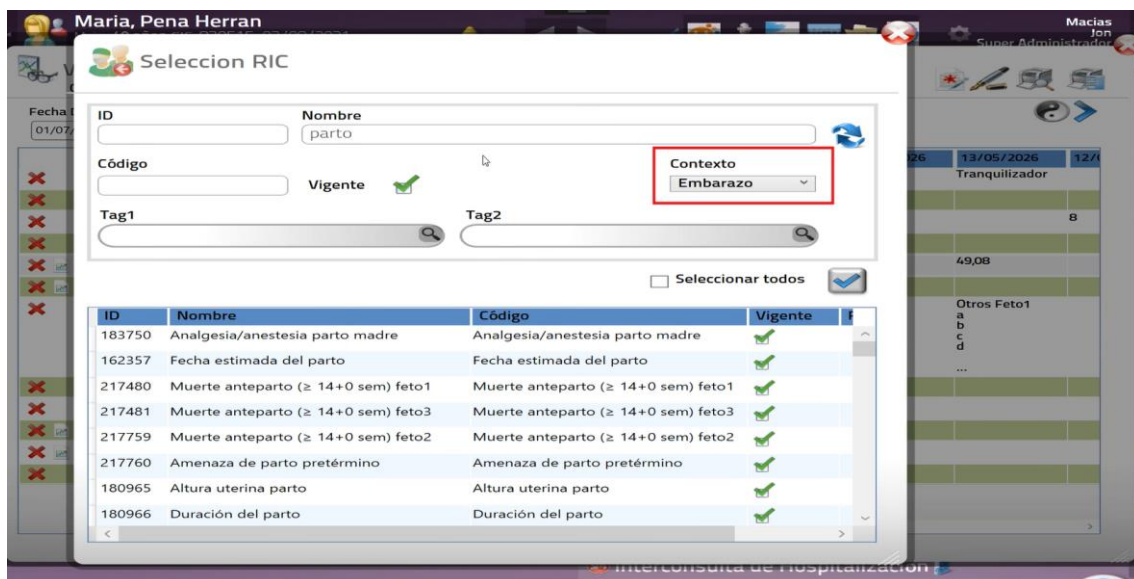

Haurdunaldiaren testuingurua hautatu ahal izatean, bisorearen taulan hautatutako aldagaietarako erregistratutako balioak ikus daitezke:

Maria, Pena Herran
Mujer 40 años (CIC: 830515 03/08/2021)

Variables Clínicas - Maria, PENA HERRAN
Consulta RIC

Fecha Desde: 01/07/2025 Fecha Hasta: 01/07/2026 ☒ Incluir valores externos

Elemento RIC	Última Fecha	Último Valor	29/06/2026	01/06/2026	15/05/2026	13/05/2026	12/05/2026
CTG feto1	01/06/2026 9:34	Tranquilizador		Tranquilizador	Dudoso	Tranquilizador	
Act. Cardíaca Feto1 ECO	29/04/2026 9:59	Presente					
Bishop valor escala	12/05/2026 11:57	8					8
Fecha estimada del parto	22/04/2026 8:21	07/09/2026					
Ganancia peso embarazo	29/06/2026 11:01	42,08	42,08	10,08	69,41	49,08	
Peso fetal (percentil)	15/05/2026 8:54	85,6			85,6		
Otros diagnósticos feto1	13/05/2026 10:52	Otros Feto1 a b c d					
Mortalidad RN1		...					
Consumo de tabaco	13/08/2025 13:25	Fumador/a Pasivo/a					
Número de cigarrillos/día actual	15/05/2026 8:54	8			8		
Nº cigarrillos/día previo							
P38 cigarrillos/día							

Interconsulta de Hospitalización

4 BESTE BATZUK

5 BUG

5.1 Osanaiaren sarbidea Pazientearen Ikuspegitik Eguneko Ospitalean. (PPM 82496)

Arazoa sortzen zen Eguneko Ospitaletik pazientearen ikuspegian hitzordu batera sartzen zenean. Hitzordu horren zentroa ez zen gertakariarena bezalakoa.

Hitzorduren zentrotik eta ez gertakariaren zentrotik aurkitzeko baimena duten erizaintza-unitateen konfigurazioaren bilaketa zuzendu da; Osanaia behar bezala ireki da erizaintza-unitaterako baimenak konfiguratuta badaude.

5.2 Bloke Kirurgikoaren errolda - Medikuen izena. (PPM 82564)

Arazoa zen Bloke Kirurgikoko Erroldaren zerrenda erakustean profesionalaren izena hasieran moztu zela.

Zutabeen tamaina zuzenduko da, profesionalaren izenaren zutabearekin gainjar ez daitezen.

Censo Bloque Quirurgico

Centro	Servicio	Sección	Bloque	Quirófano
TXAGORRITXU H.	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
Profesional	TODOS	TODOS	TODOS	TODOS
Ordenado por Fecha	Ordenado por Bloque	Ordenado por Quirófano	Ordenado por Apellido	Ordenado por Médico
A 08/05/2021 09:32 691300	QUG2 BQURG		HEMATURIA Escisión en vejiga, abordaje: cirujía natural o artificial endoscópica	TOLOSA-EIZAGUIRRE EGORTZ
A 08/05/2021 14:20 993612	QUG2 BQURG		lux astragalo Reposición en articulación tobillo, (requerido de dispositivo de fijación interna, abordaje abierto)-a)	GUADILLA ARSLUAGA JORGE
C 08/05/2021 17:40 613169	QUG1 BQURG		abceso mamario Drenaje en mama, izquierda, abordaje: exterior)-a)	GASTACA ABASOLO IRENE
A 08/05/2021 18:00 10981595	QUG1 BQURG		gestación ectópica Resección en trompa de falopio, izquierda, abordaje: endoscópico)-a) percutáneo)-a)	GASTACA ABASOLO IRENE

5.3 Probak eskatzea gida batetik - Eskaera hutsik (PPM 82481)

Probak Eskatzeko pantailaren portaera zuzentzen da, gida batetik proba bat eskatzen denean, automatikoki ager dadin proba hautatzeko leihoa, jada hautatutako gidak adierazten zuen probarekin.

5.4 Barra-koderik gabeko transfusio-eskaeraren bolantea (PPM 82618)

Transfusio-eskaeraren bolantea zuzendu da, eskaeraren barra-kodea inprimatzeko.

5.5 Alerten eta alergien plugina (PPM 82696)

Alerten eta alergien moduluaren irekiera aldatu da, alerta edo alergia bati lotutako dokumentu guztiak ikusi ahal izateko, baita Interneten daudenak ere, gaur egun bistaratzen ez direnak.

5.6 Anatomia patologikoko proben plugina - Bolanteak kargatzea eta berriz inprimatzea gadget peko probetatik (PPM 82689)

Zuzendu egiten da paziente baten anatomia patologikoko probak gadget azpian kargatzean gertatzen zen errorea. Akats horrek eragotzi egiten zuen probak erakustea eta bolanteak berriz inprimatzea gertakariak hasiera-data duenean.

5.7 Plugin azken jarduerak – Erakutsi errore-mezua X izpien edo irudi klinikoen txosten bat berreskuratu ezin denean (PPM 82463)**5.8 Errorea Pazientearen ikuspegia Eskaeren Balorazio Zentsutik irekitzean (PPM 82827)**

Zuzendu egiten da Pazientearen ikuspegia irekitzean gertatzen zen akatsa, Baloratzeke dauden eskaeren Balorazio Erroldatik sartzean, baldin eta pazientearen gertakariaren jatorriko Osasun Agindua ez bazen helmugako Osasun Agindua.

5.9 Telefono-eremua behar bezala ikustea etxez etxeko ospitaleko egunaren plangintza-txostenean (PPM 82986)

Etxeko ospitaleko eguneko plangintza inprimatzen zenean, pazientearen lehen harremanetarako telefonoa azken digiturik gabe erakusten zen. Txosten hori zuzendu egiten da, telefono osoa erakutsiz.

	Dokumentuaren izena: OsabideGlobal: Bertsioak ezagutzera ematea		
	Bertsioa: V3.5.2	Data: 01/06/2026	

5.10 Analitiken txostenak ezin dira kopiatu alta-txostenean (PPM 83073) (3.5.1 bertsioa)

Zuzendu egin da GestLab analisi-txostenak kopiatzea eta txosten-kudeatzailearen txostenetan itsastea eragozten zuen akatsa.

5.11 Datamatrix kode baten irakurketa, data okerra duena (PPM 83080) (3.5.2 bertsioa)

Datamatrix kode bat data oker batekin irakurtzean (adibidez, 21/01/00), salbuespen bat gertatzen zen. Zuzendu egin da data okerrak prozesatzea saihesteko. Kasu horretan, data okerra dela adierazten duen mezu bat erakusten du, eta Datamatrix kodetik jasotako edozein datu kopiatzea eragozten du.

Era berean, Datamatrix kodearen irakurketa-leihoa aurrealdera ekartzean ere konpondu da jakinarazitako arazoa; izan ere, leiho horrek ez zuen funtzionatzen formularioa egonez gero.

5.12 Akatsak txostenen kudeatzailean beste txosten batzuetatik kopiatutako testua itsastean (PPM 83112) (3.5.2 bertsioa)

Beste txosten batzuetatik kopiatutako testuak txosten batean itsastean lerro-jauziak ezabatuz eta azentudun karaktereak eta ñ letra gaizki bistaratuz zuzen ez itsastea eragin zuen akatsa zuzendu da.

5.13 Kontrolatu «Aurrez aurrekoa ez den kontsulta aipatu» eremuan, behin bakarrik zitatu dezan (PPM 83096) (3.5.2 bertsioa)

Bidali botoia sakatzean kontsulta ez-presentziala aipatu ondoren bakarrik bidaltzea zuzentzen da.

5.14 Izaera mugatzailerik gabeko Datamatrix kode bat irakurtzea (3.5.3 bertsioa)

Irakurketa-erroreak saihesteko, ezin dira irakurri karaktere mugatzailerik ez duten kodeak.

Erabiltzaile bat kode horietako bat irakurtzen saiatzen denean, aplikazioak honako hau esaten dio: "Kodearen zati bat irakurri du, baina ez du osatu. Berrikusi".

Arazoa ulertzeko, ohar-bloka ireki eta pantaila horretan barra-kodea irakur daiteke, betiere kontuan hartuta irakurtzen dena honelako kode bat dela:



Ohikoena da testuan GS agertzea tokiren batean, hala nola [GS] edo «GS+, etab.

Ohar-blokan ikusten ari denak GSrik ez badu, irakurgailua ondo konfiguratuta ez dagoelako edo barra-kodeak baldintzak betetzen ez dituelako da, eta bere euskarri teknikoarekin harremanetan jarri behar du arazoa konpontzeko.